Separator tłuszczu i skrobi BIOLIP-S-S

Model: **BIOLIP-S-S**

Materiał: **stal nierdzewna gat. 1.4301 (AISI 304)**

Opis:

- urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- zgodny z normą PN-EN 1825-1:2007
- forma prostopadłościenna
- instalacja: do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych
- szczelna pokrywa ze stali nierdzewnej
- opcjonalna wentylacja Ø75 mm i instalacja do opróżniania DN65 umiejscowiona według zaleceń klienta
- zakres temperatur ścieków odprowadzanych do separatora tłuszczu Biocent - bez ograniczeń
- elektrozawór i dysza zraszająca

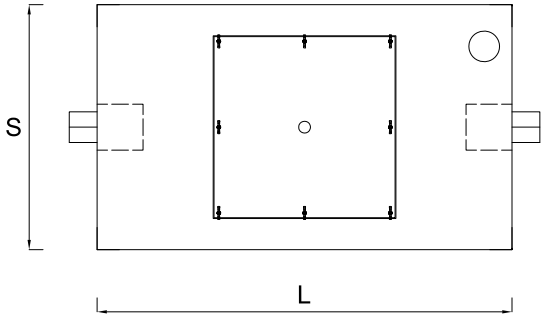

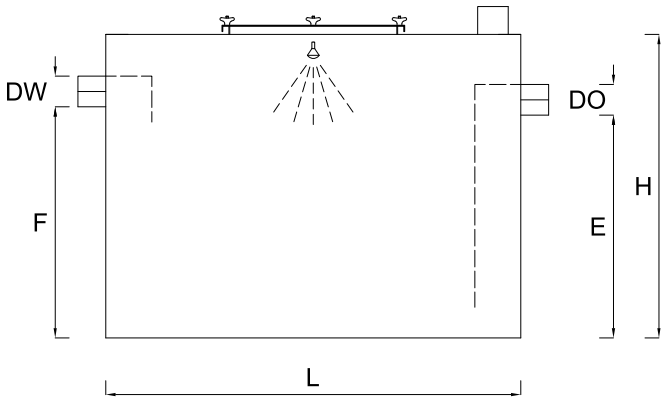

Model	Przepływ nominalny Qnom	L	S	H	F	E	DW/DO	Objętość separatora	Waga (około)*
	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[kg]
BIOLIP-S-S 0,5	0,5	790	480	680	520	490	110	120	66
BIOLIP-S-S 1	1	1090	680	600	390	360	110	240	91
BIOLIP-S-S 2	2	1390	680	830	570	540	110	480	130
BIOLIP-S-S 3	3	1390	680	1090	830	800	110	720	154
BIOLIP-S-S 4	4	1490	880	1090	830	800	110	960	185
BIOLIP-S-S 6	6	1890	1000	1090	830	800	160	1440	237
BIOLIP-S-S 8	8	2190	1200	1090	830	800	160	1920	295
BIOLIP-S-S 10	10	2690	1200	1090	830	800	160	2400	346
BIOLIP-S-S 15	15	2690	1200	1480	1230	1200	200	3600	414

*Waga separatora nie uwzględniając pomp

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów, Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeniach.
Biocent SA, ul. Gęsia 3, 20-719 Lublin, e-mail: biuro@biocent.pl, www.biocent.com.pl

Wyposażenie opcjonalne separatorów ze stali nierdzewnej

Możliwość wykonania separatorów pod warunki istniejące na danym obiekcie lub w gatunku stali AISI 316

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń (patrz str. 65)

Dysza myjąco płucząca

Instalacja do opróżniania DN 65

Okienko wziernikowe

Obsługa

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.
Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

Uwagi

Objętość separatora należy dobrać w ten sposób aby temperatura ścieków wypływających z separatora nie przekraczała 40°C. Nadmierna temperatura może spowodować uszkodzenie urządzeń za separatorem tj. pompy, pływaki (elementy pomp mają wytrzymałość temperaturową do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury ścieku zalecany jest dobór separatora o podwójnej objętości.

Wykonanie indywidualne

Możliwe do wykonania są również separatory według indywidualnego projektu m.in.:
- inne średnice rur dolotowych i wylotowych, zmienione wymiary zbiorników lub wlot pod kątem
- separatory zintegrowane z komorą pomp
- wykonanie w stali gatunku AISI 316

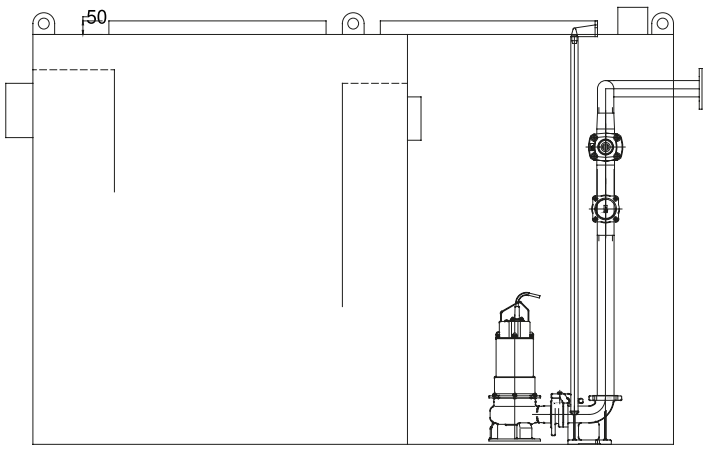

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów, Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeniach.

Biocent SA, ul. Gęsia 3, 20-719 Lublin, e-mail: biuro@biocent.pl, www.biocent.com.pl